



Projektowane przyłączenie wymiana studzienki PVC315 na studzienkę PVC425, przykryta włazem typu ciężkiego

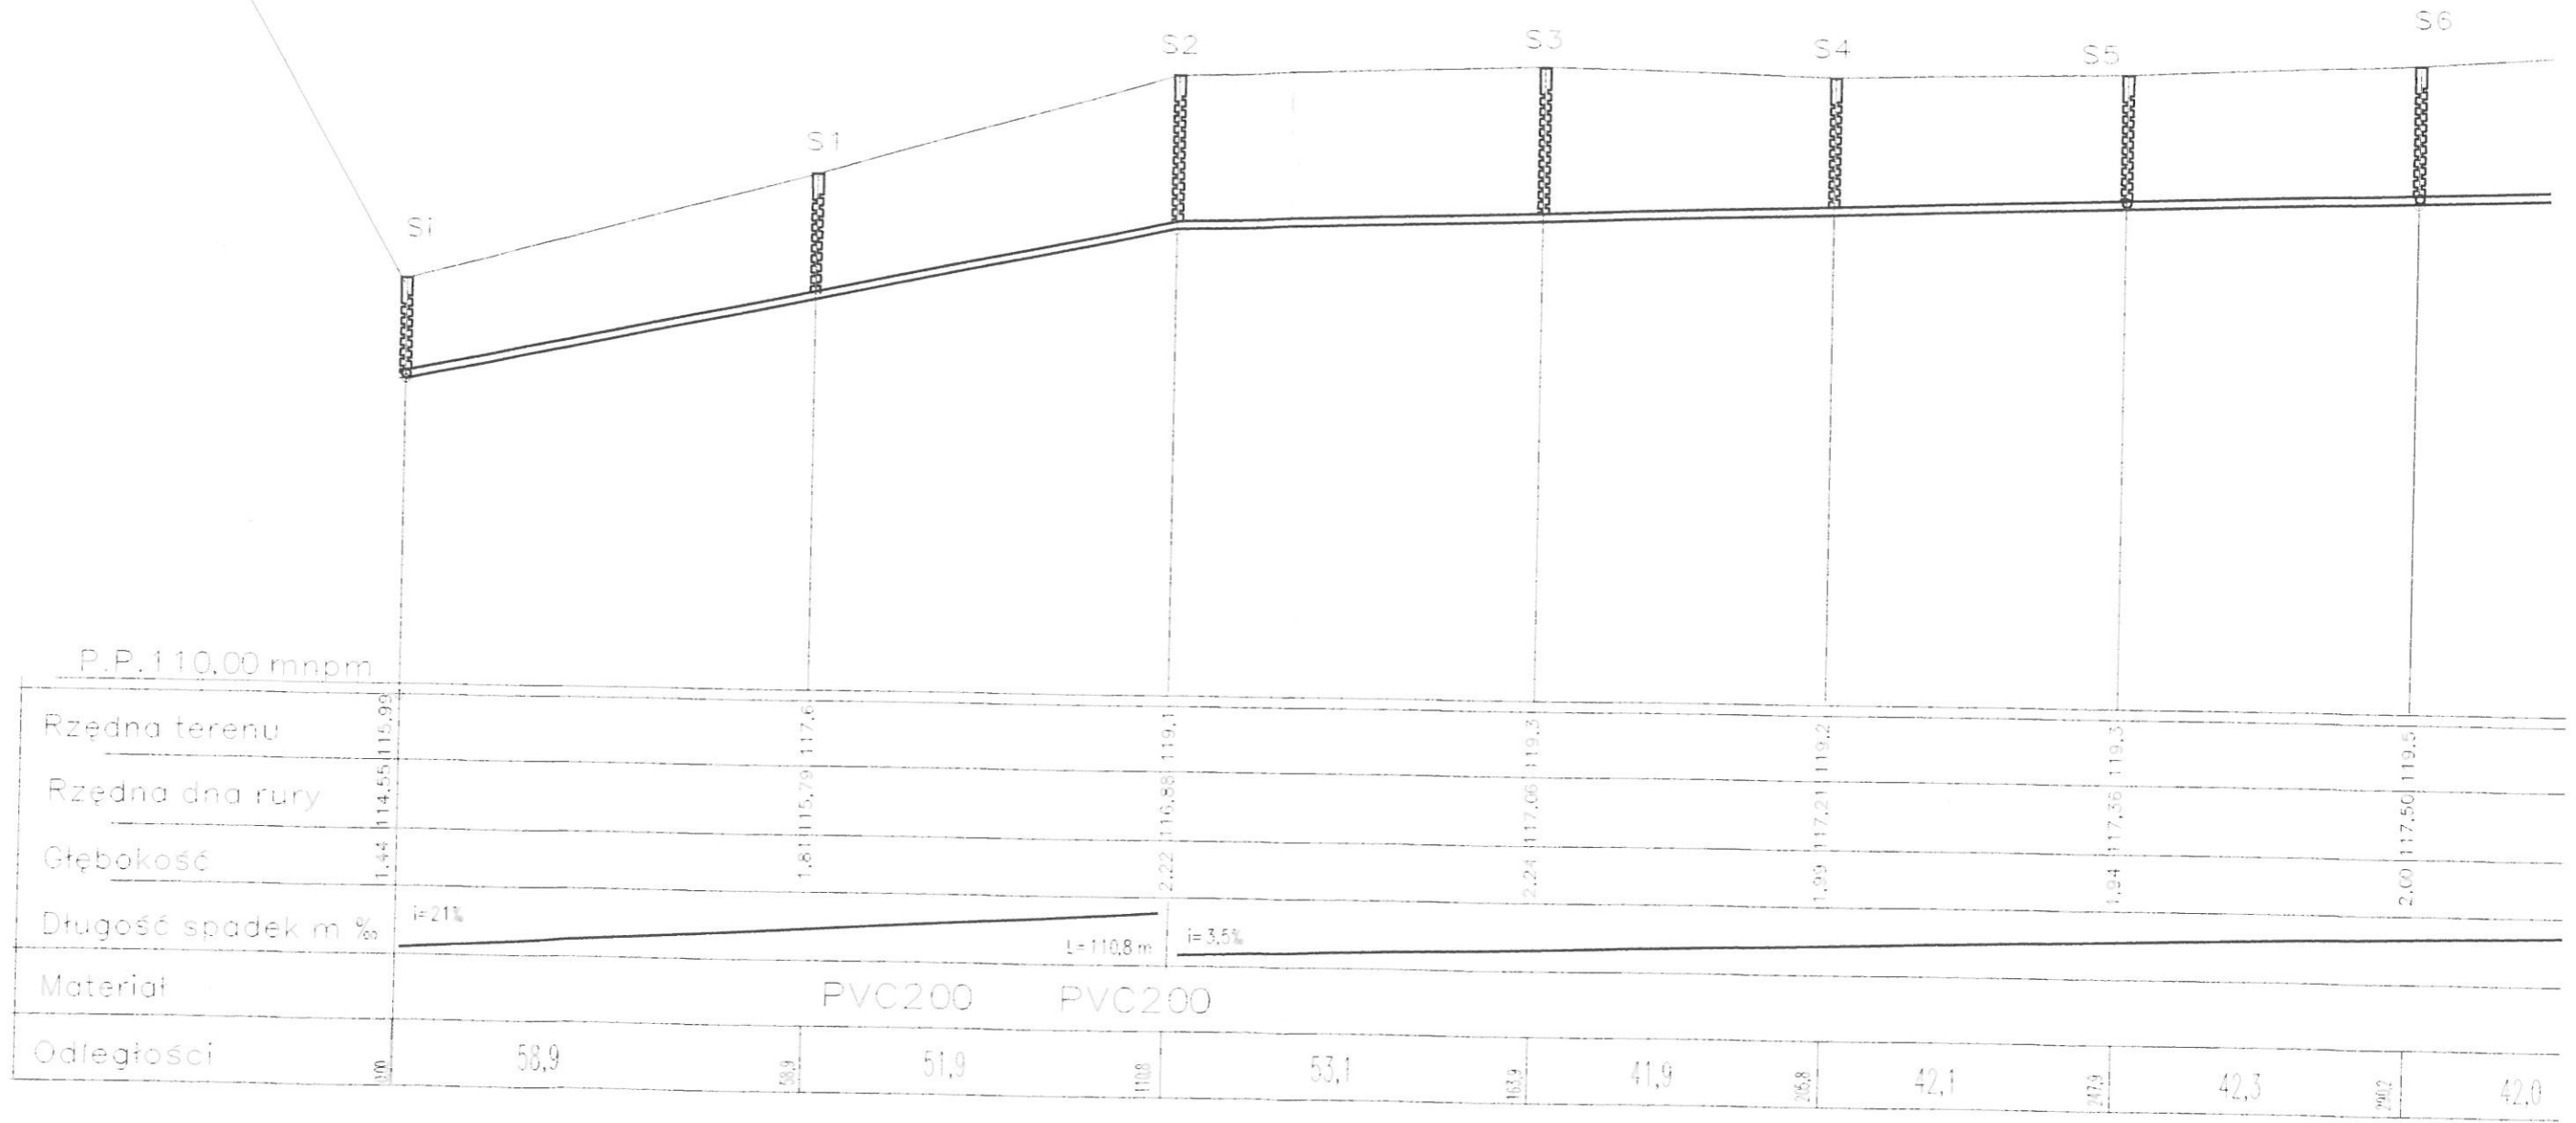

65

Inwestor: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA 77-115 CZARNA DĄBRÓWKA, ul. Gdańska 5			
Inwestycja: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. NOZYNO			
Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ			
Funkcja: Inżynier	Imię i nazwisko: INŻ. BOLESŁAW BASZKO	Stopień: Inżynier	Nr rysunku: 3 z
Pracodawca: Urząd Miejski w M. Nozynie	Wzrost: 1,80 m		
Pracodawca: Urząd Miejski w M. Nozynie	Wzrost: 1,80 m		
Data: wrzesień 2019 r.	Stadium: Projekt budowlany	Branża: Sanitarna	Skala: 1:100/1000

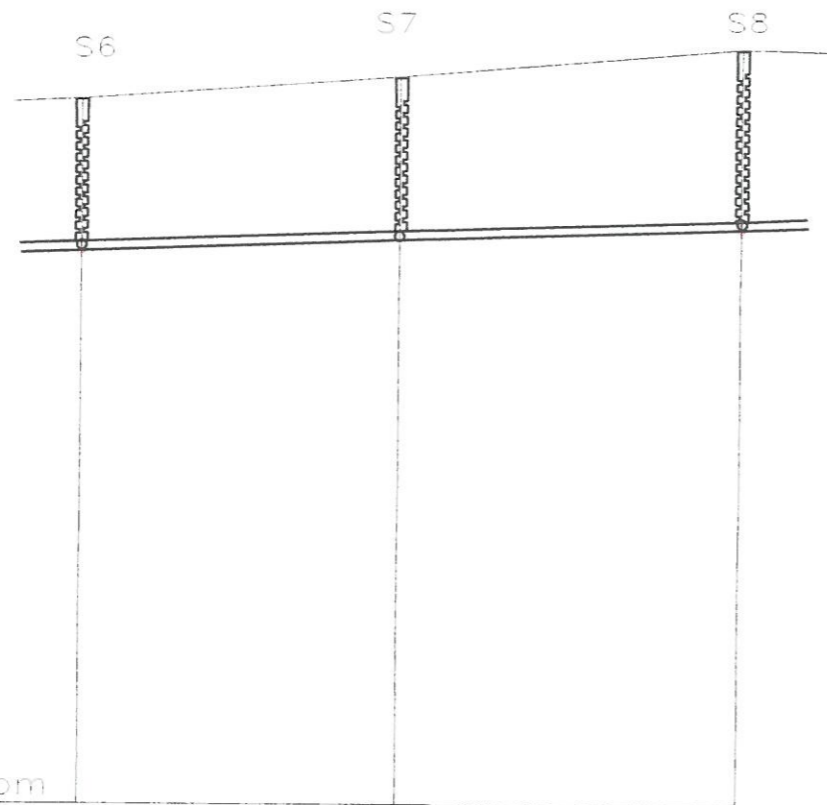

P.P. 110,00 mnpm						
Rzędna terenu	280	119,5	302	119,8	322	120,2
Rzędna dna rury		117,65		117,65		117,81
Głębokość		2,00		2,152		2,39
Długość spadek m ‰	L=266,5 m					
Materiał						
Odległości	280	42,0	302	45,1	322	37,3

Inwestor:				GMINA CZARNA DĄBRÓWKA 77-116 CZARNA DĄBRÓWKA, ul. Górska 5			
Inwestycja:				ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. NOCZYNO			
Nazwa rysunku:				PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ			
Projektant:		Nr uprawnień:		Podpis:		Nr rysunku:	
INŻ. BOLESŁAW BACZKO		WSP. INSTALACJE I SIECI SANITARNE				4 z	
Sprawdził:		Wzrost:		Data:		Skala:	
INŻ. JAKUB SIECIECHOWICZ		1984/08/20		wrzesień 2019 r.		1:100/1000	
Data:		Wzrost:		Projekt budowlany:		Specjalność:	
				Sanitarna			