


NA SŁUPIE ZASTOSOWAĆ OBOSTRZENIE  
proj. ograniczniki przepięć POLJMD 10N  
proj. uzziemienie robocze 1,6Ω. PROJ. ZK+

PROJEKTOWANY RURA  
OCHRONNA SRS 160 L=8m

Lokalizacja roboty

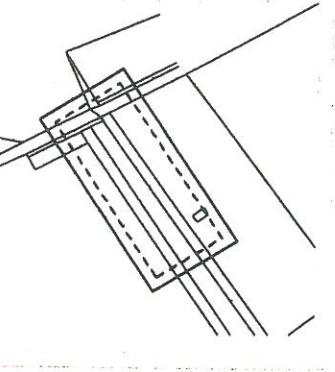

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA  
77-116 Czarna Dąbrówka  
ul. Gdarska 5

**WÓJT**  
Jan Klasa

ISTN. SŁUP NR 11-T444/-12 (bez odłącznika).  
ODGAŁĘZIENIE LINII 15 KV nr 00900-328-379 (ODCINEK 1-11-T444)  
W KIER. STACJI TRAFJA nr 03-0444 "JERZKOWICE FERMA".  
DO WYMIANY NA SŁUP KRAŃCOWY Ko1g TYP E 12/15  
z rozłączniko-uziemnikiem RUN III 24/4  
proj. ograniczniki przepięć POLJMD 10N  
proj. uzziemienie 1,6Ω.

PROJEKTOWANY KABEL 3 x XRUHAKXS 1x70mm<sup>2</sup>  
ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ L=151m/185m

PROJEKTOWANY RURA OCHRONNA SRS 160 L=20m

S 13-T444  
brak odłącznika

UNIECZYNNIENIE ODCINKA  
LINII KABLOWEJ SN  
W KIER. ISTN. STACJI

PROJEKTOWANE UNIECZYNNIENIE  
ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Tadeusz Gralak